



Adresse : 61 BOULEVARD DE BRETAGNE
CP/ Ville : 16000 ANGOULÈME
Téléphone : 05 45 69 01 45
Courriel : sublimm-16@sublimm.fr
N°Siret : 3851644700028 - N.A.F. : 8129A
N° intracommunautaire : FR 31 385 164 470



Adresse de facturation :

Code client **16004970**
Code contrat **002624**

MAIRIE D'AUSSAC VADALLE
Le Bourg
16560 AUSSAC VADALLE

Adresse d'intervention :

Réalisée le **10/01/2023**
Intervention n° **3**

Restaurant scolaire

16560 AUSSAC VADALLE

Rapport d'intervention :

DERATISATION-DESINSECTISATION PIEGES

Observations

Contrôle et réapprovisionnement des postes d'appâtage selon contrat

Intervention conforme. Rien à signaler

Mise en place de produits placébo. Quantité :

30

Mise en place de produits toxiques selon nouvelles réglementations (35 jours maximum). Quantité :

40

Maintien de produits toxiques sur le site pour régulation colonie de rongeurs en présence = Etanchéité du bâtiment impossible, présence de rongeurs dans environnement naturel à proximité, site sain mais contenant des matières attractives et/ou des structures propices à une nidification

RAS - Pas d'activité

Signatures

Signature du technicien : BARRY Nicolas
@IMG_30SignatureApplicateur

Signature du client ou du technicien si absent :
Mr marcu



Adresse : 61 BD BRETAGNE
CP / Ville : 16000 ANGOULEME
Téléphone : 05 45 69 01 45
Courriel : sUBLIMM_16@sUBLIMM.fr
N° Siret : 38516447000028 APE : 8129 A
N° intracommunautaire : FR 31 385 164 470



Rapport d'intervention

DERATISATION-DESINSECTISATION PIEGES

MAIRIE D'AUSSAC VADALLE

MAIRIE D'AUSSAC VADALLE
Le Bourg
16560 AUSSAC VADALLE

Code client **16004970**

Code contrat **002624**

Adresse d'intervention

Restaurant scolaire
16560 AUSSAC VADALLE

Réalisée le **10/01/2023**

Intervention n° **3**

Observations

Contrôle et réapprovisionnement des postes d'appâtage selon contrat
Intervention conforme. Rien à signaler

Mise en place de produits placebo. Quantité :
30

Mise en place de produits toxiques selon nouvelles réglementations (35 jours maximum). Quantité :
40

Maintien de produits toxiques sur le site pour régulation colonie de rongeurs en présence = Etanchéité du bâtiment impossible, présence de rongeurs dans environnement naturel à proximité, site sain mais contenant des matières attractives et/ou des structures propices à une nidification
RAS - Pas d'activité

Compte rendu de l'intervention réalisée le 10/01/2023

Client **16004970**

Intervention réalisée par : BARRY Nicolas

Contrat **002624**

MAIRIE D'AUSSAC VADALLE

MAIRIE D'AUSSAC VADALLE
Le Bourg
16560 AUSSAC VADALLE

Adresse d'intervention

Restaurant scolaire
16560 AUSSAC VADALLE

Observations

Contrôle et réapprovisionnement des postes d'appâtage selon contrat

Intervention conforme. Rien à signaler

Mise en place de produits placébo. Quantité :

30

Mise en place de produits toxiques selon nouvelles réglementations (35 jours maximum). Quantité :

40

Maintien de produits toxiques sur le site pour régulation colonie de rongeurs en présence = Etanchéité du bâtiment impossible, présence de rongeurs dans environnement naturel à proximité, site sain mais contenant des matières attractives et/ou des structures propices à une nidification


RAS - Pas d'activité

P.A.R PVC sécu


1. Mairie d'aussac vadalle - cantine scolaire

N°	Caractéristiques	Produit	Etat du piège	Constat	Action
5		Placebo (172737)	BON	a) 0%	Approvisionnement en appât monitoring
6		Génération Pâte seau (193850)	BON	a) 0%	Approvisionnement en appât biocide

Etats

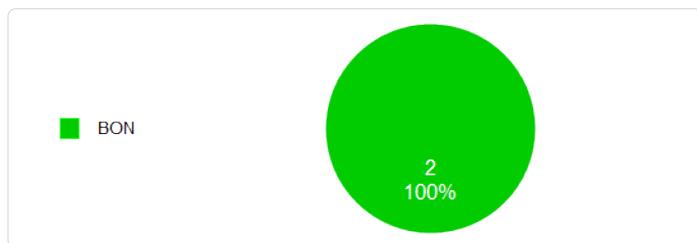

Constats

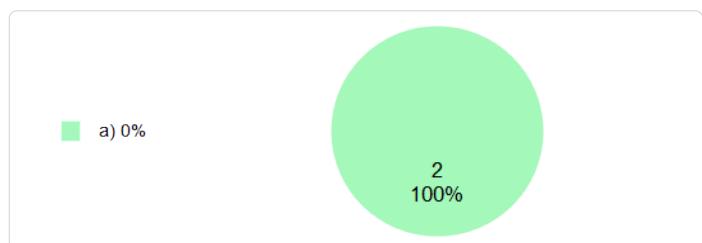


P.A.S PVC sécu


1. Mairie d'aussac vadalle - cantine scolaire

N°	Caractéristiques	Produit	Etat du piège	Constat	Action
1		Placebo (99300)	BON	a) 0%	Contrôle appât
2		Placebo (99300)	BON	a) 0%	Contrôle appât
3		Placebo (99300)	BON	a) 0%	Contrôle appât
4		Placebo (99300)	BON	a) 0%	Contrôle appât

Etats

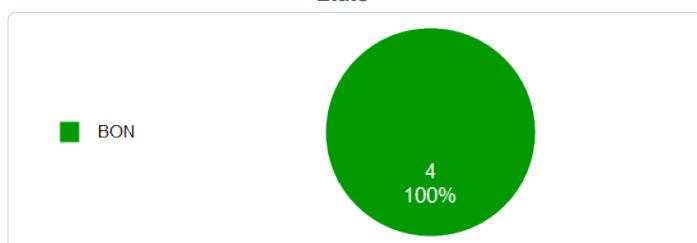


Constats

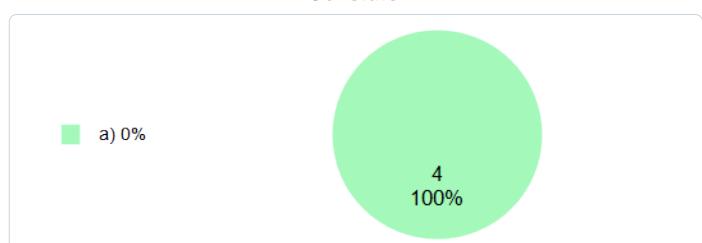

Plan

1. Mairie d'aussac vadalle - cantine scolaire

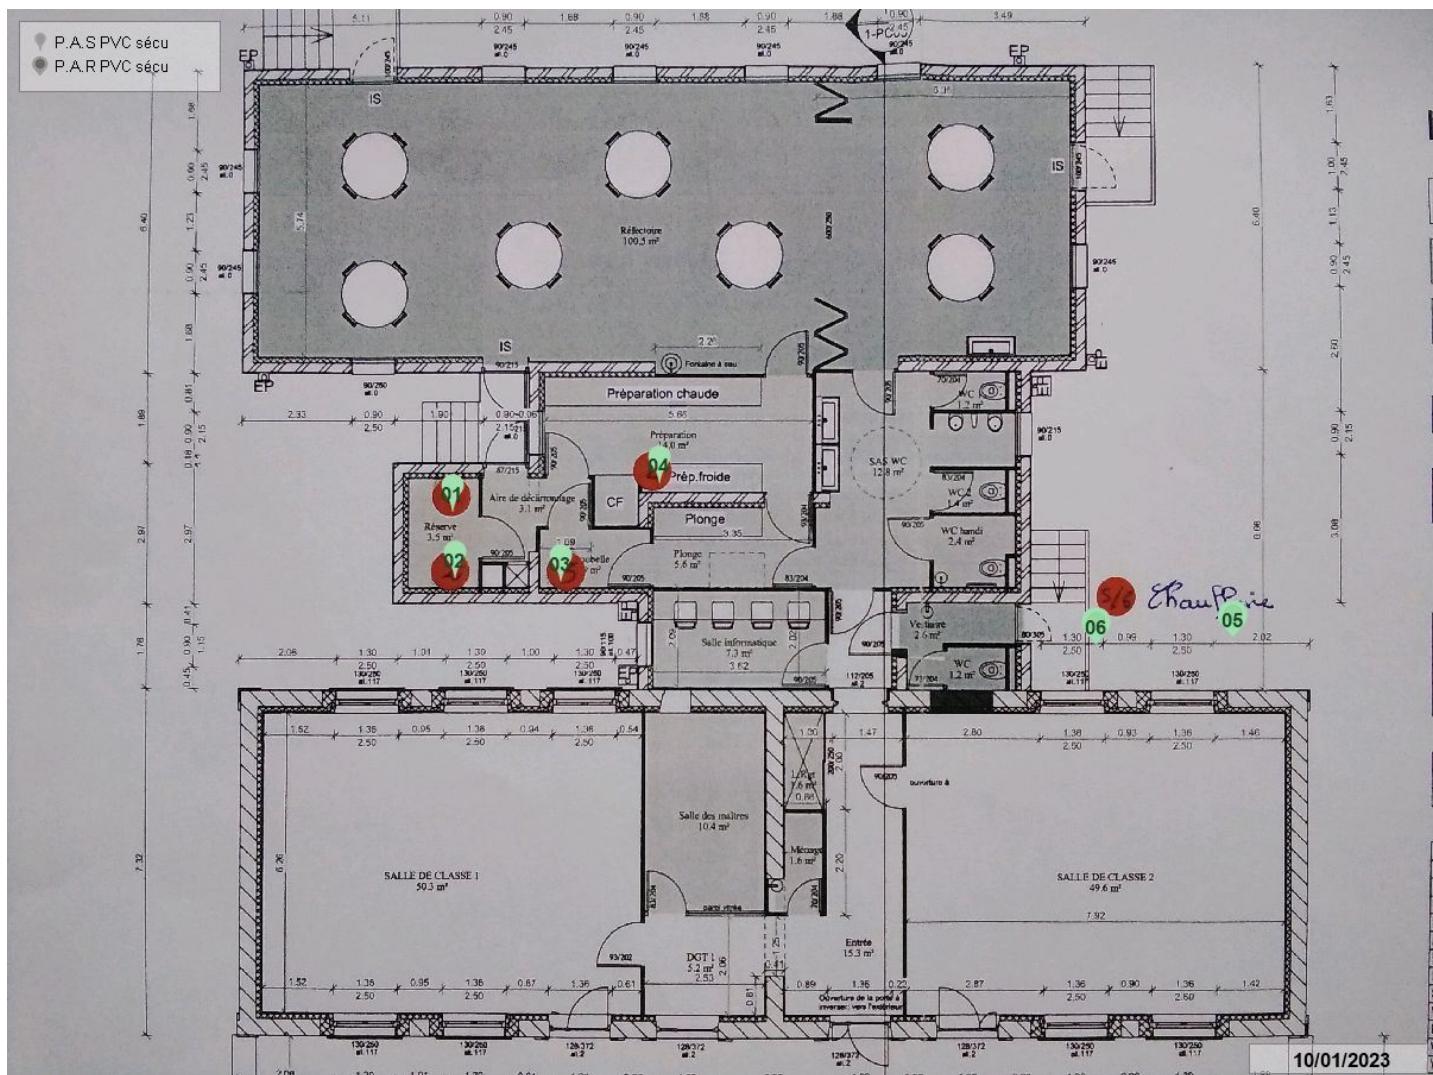

10/01/2023

Type de pièges	Etats	Constats	Actions	Captures
<ul style="list-style-type: none"> • 4 - P.A.S PVC sécu • 2 - P.A.R PVC sécu 	<ul style="list-style-type: none"> • 6 - BON 	<ul style="list-style-type: none"> • 6 - a) 0% 	<ul style="list-style-type: none"> • 4 - Contrôle appât • 1 - Approvisionnement en appât monitoring • 1 - Approvisionnement en appât biocide 	

Adresse du client

MAIRIE D'AUSSAC VADALLE
Le Bourg
16560 AUSSAC VADALLE

Adresse de traitement

Restaurant scolaire
16560 AUSSAC VADALLE

Contrat 002624**DERATISATION-DESINSECTISATION PIEGES****1. Mairie d'aussac vadalle - cantine scolaire**

		05 juillet 2021	06 janvier 2022	08 mars 2022	21 octobre 2022	10 janvier 2023		
1	P.A.S PVC sécu	Etat : BON Constat : a) 0%	Etat : BON Constat : a) 0%					
		Génération Pâte seau	Génération Pâte seau	Placebo	Placebo	Placebo		
2	P.A.S PVC sécu	Etat : BON Constat : a) 0%	Etat : BON Constat : a) 0%					
		Génération Pâte seau	Génération Pâte seau	Placebo	Placebo	Placebo		
3	P.A.S PVC sécu	Etat : BON Constat : a) 0%	Etat : BON Constat : a) 0%					
		Génération Pâte seau	Génération Pâte seau	Placebo	Placebo	Placebo		
4	P.A.S PVC sécu	Etat : BON Constat : a) 0%	Etat : BON Constat : a) 0%					
		Génération Pâte seau	Génération Pâte seau	Placebo	Placebo	Placebo		
5	P.A.R PVC sécu	Etat : BON Constat : a) 0%	Etat : BON Constat : a) 0%	Etat : BON Constat : h) 71-85%	Etat : BON Constat : a) 0%	Etat : BON Constat : a) 0%		
		Génération Pâte seau	Génération Pâte seau	Génération Pâte seau	Génération Pâte seau	Placebo		
6	P.A.R PVC sécu	Etat : BON Constat : h) 71-85%	Etat : BON Constat : g) 51-70%	Etat : BON Constat : g) 51-70%	Etat : BON Constat : f) 41-50%	Etat : BON Constat : a) 0%		
		Génération Pâte seau	Génération Pâte seau	Génération Pâte seau	Génération Pâte seau	Génération Pâte seau		
Consommation moyenne		13.33%	10%	23.33%	8.33%	0%		
Nombre de captures		0	0	0	0	0		
Nombre de pieges		6	6	6	6	6		