

SOLUTIONS INNOVANTES DE GESTION DU RISQUE NUISIBLES

© Anticimex France - Établissement Sublimm 16
61 Bd de Bretagne, 16000 Angoulême
Code établissement : 64921 - Siret : 528 209 653 00179
Tél. : 05 45 69 01 45 - Email : contact-16@laboratoires-sublimm.fr

Adresse de facturation :

Code client **16004970**
Code contrat **002624**

MAIRIE D'AUSSAC VADALLE
Le Bourg
16560 AUSSAC VADALLE

Adresse d'intervention :

Réalisée le **04/12/2025**
Intervention n° **4**

Restaurant scolaire
Le bourg
16560 AUSSAC VADALLE

Rapport d'intervention :

DERATISATION - DESINSECTISATION (Piège)

Observations

Dératisation - Contrôle des postes d'appâtage selon contrat
Dératisation - Pas d'activité constatée ce jour


Désinsectisation - Contrôle des plaques glue contre les blattes
Désinsectisation - Pas d'activité constatée ce jour

Préconisation : maintenir une gestion régulière des déchets (container étanche, nettoyages fréquents de leurs abords)


Signatures

Signature du technicien : LAVESSIÈRE Laurent

LABORATOIRE SUBLIMM 16
61 Bd de Bretagne
16000 ANGOULEME
Tél. 05 45 69 01 45
Email : contact-16@laboratoires-sublimm.fr
www.laboratoires-sublimm.fr



Signature du client ou du technicien si absent :
Cantine Aussac Vallade





SOLUTIONS INNOVANTES DE GESTION DU RISQUE NUISIBLES

Anticimex France - Établissement Sublimm 16
61 Bd de Bretagne, 16000 Angoulême
Code établissement : 64921 - Siret : 528 209 653 00179
Tél. : 05 45 69 01 45 - Email : contact-16@laboratoires-sublimm.fr

Rapport d'intervention

DERATISATION - DESINSECTISATION (Piège)

DEVIS N°2014-428

MAIRIE D'AUSSAC VADALLE

MAIRIE D'AUSSAC VADALLE
Le Bourg
16560 AUSSAC VADALLE

Code client **16004970**

Code contrat **002624**

Adresse d'intervention

Restaurant scolaire
Le bourg
16560 AUSSAC VADALLE

Réalisée le **04/12/2025**

Intervention n° **4**

Observations

Dératisation - Contrôle des postes d'appâtage selon contrat
Dératisation - Pas d'activité constatée ce jour

Désinsectisation - Contrôle des plaques glue contre les blattes
Désinsectisation - Pas d'activité constatée ce jour

Préconisation : maintenir une gestion régulière des déchets (container étanche, nettoyages fréquents de leurs abords)

Compte rendu de l'intervention réalisée le 04/12/2025

Client **16004970** Intervention réalisée par : LAVESSIÈRE Laurent

Contrat **002624**

MAIRIE D'AUSSAC VADALLE

MAIRIE D'AUSSAC VADALLE
Le Bourg
16560 AUSSAC VADALLE

Adresse d'intervention

Restaurant scolaire
Le bourg
16560 AUSSAC VADALLE

Observations

Dératisation - Contrôle des postes d'appâtage selon contrat
Dératisation - Pas d'activité constatée ce jour

Désinsectisation - Contrôle des plaques glue contre les blattes
Désinsectisation - Pas d'activité constatée ce jour


Préconisation : maintenir une gestion régulière des déchets (container étanche, nettoyages fréquents de leurs abords)

Piège ou gel à glue blattes

1. Mairie d'aussac vadalle - cantine scolaire

N°	Caractéristiques	Produit	Etat du piège	Constat	Action
7		Monitoring Blatte Glu	BON		Vu
8		Monitoring Blatte Glu	BON		Vu
9		Monitoring Blatte Glu	BON		Vu

Etats

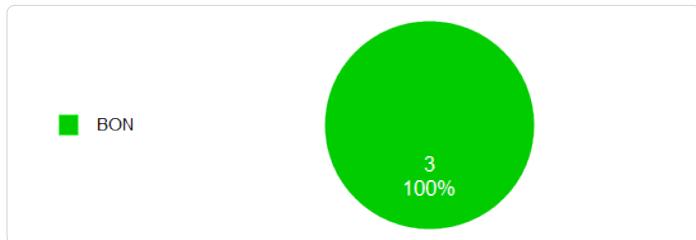


POSTE D'APPATAGE SÉCURISÉ RAT


1. Mairie d'aussac vadalle - cantine scolaire

N°	Caractéristiques	Produit	Etat du piège	Constat	Action
5		Placebo (336731)	BON	 0 %	Contrôle appât
6		Placebo (336731)	BON	 0 %	Contrôle appât

Etats

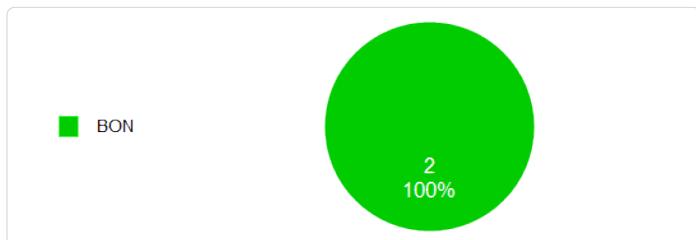

Constats

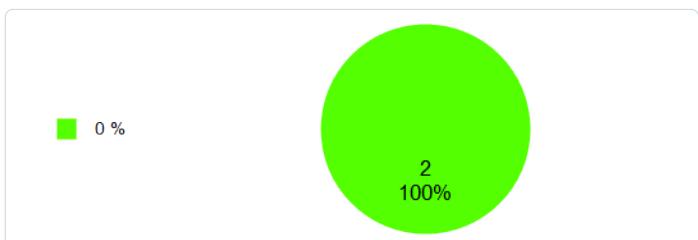

POSTE D'APPATAGE SÉCURISÉ SOURIS

1. Mairie d'aussac vadalle - cantine scolaire


N°	Caractéristiques	Produit	Etat du piège	Constat	Action
1		Placebo	BON	 0 %	Contrôle appât
2		Placebo	BON	 0 %	Contrôle appât
3		Placebo	BON	 0 %	Contrôle appât

POSTE D'APPATAGE SÉCURISÉ SOURIS


1. Mairie d'aussac vadalle - cantine scolaire

N°	Caractéristiques	Produit	Etat du piège	Constat	Action
4		Placebo	BON	0 %	Contrôle appât


Etats



Constats



Plan

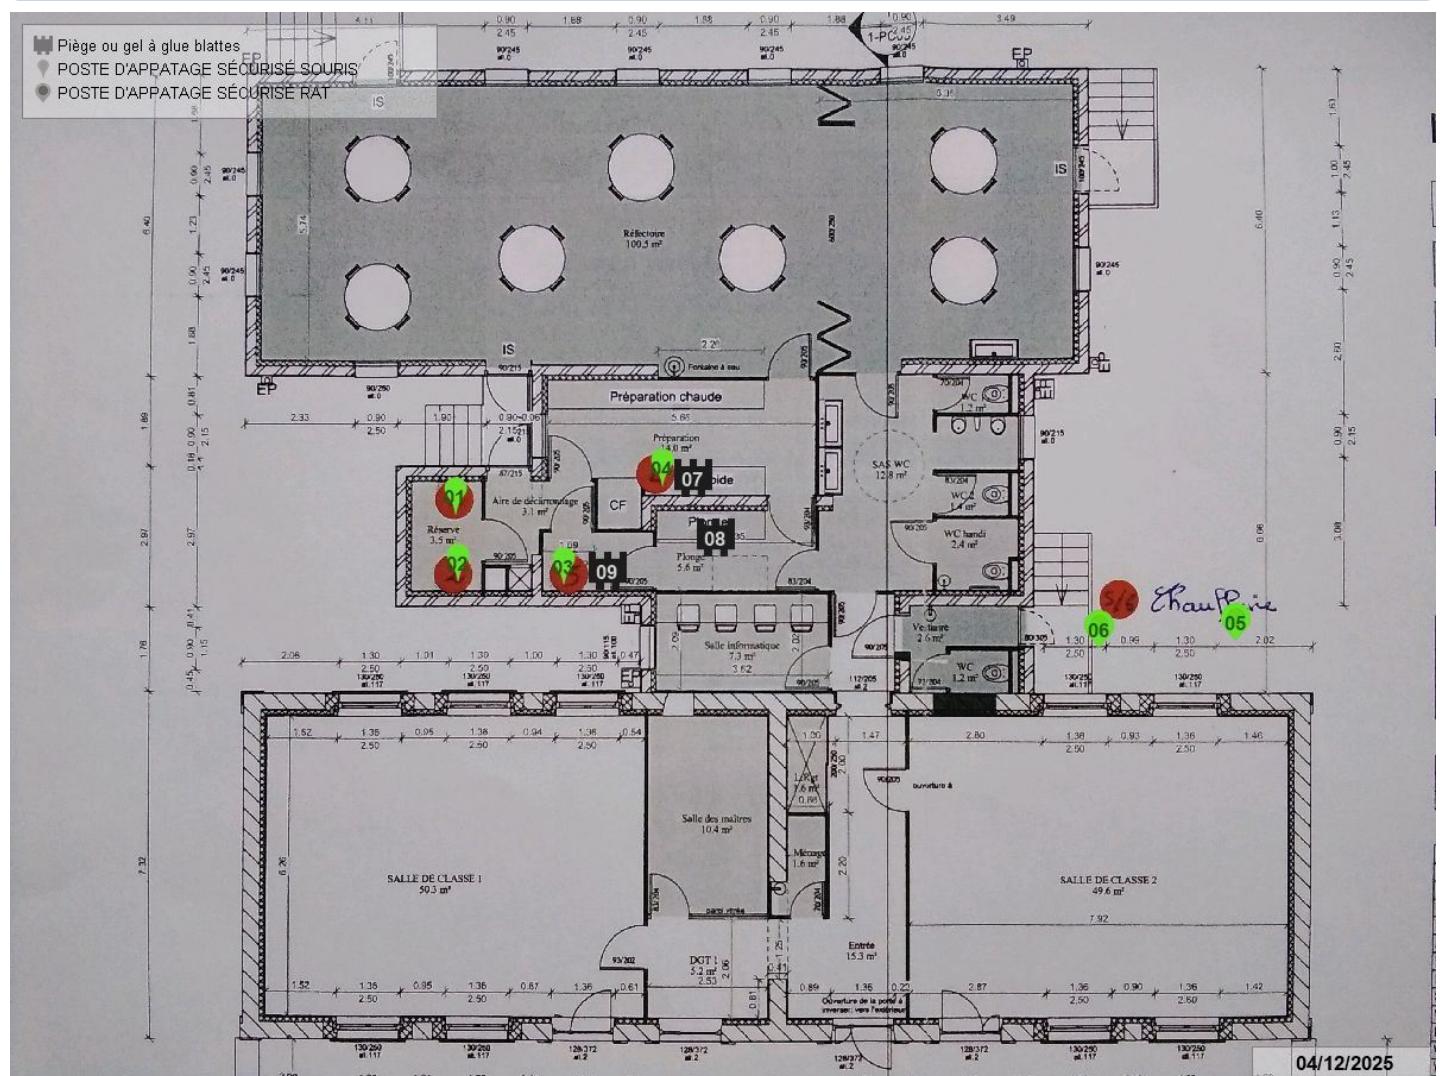

Type de pièges
• 4 - POSTE D'APPATAGE SÉCURISÉ SOURIS • 3 - Piège ou gel à glue blattes • 2 - POSTE D'APPATAGE SÉCURISÉ RAT

Etats
• 9 - BON

Constats

Actions

Captures

04/12/2025

Adresse du client

MAIRIE D'AUSSAC VADALLE
Le Bourg
16560 AUSSAC VADALLE

Adresse de traitement

Restaurant scolaire
Le bourg
16560 AUSSAC VADALLE

Contrat 002624**DERATISATION - DESINSECTISATION (Piège)****1. Mairie d'aussac vadalle - cantine scolaire**

		03 juillet 2023	04 décembre 2024	05 février 2025	03 juillet 2025	04 septembre 2025	04 décembre 2025
1	POSTE D'APPATAGE SÉCURISÉ	Etat : BON Constat : a) 0%	Etat : BON Constat : 0 %				
		Placebo	Placebo	Placebo	Placebo	Placebo	Placebo
2	POSTE D'APPATAGE SÉCURISÉ	Etat : BON Constat : a) 0%	Etat : BON Constat : 0 %				
		Placebo	Placebo	Placebo	Placebo	Placebo	Placebo
3	POSTE D'APPATAGE SÉCURISÉ	Etat : BON Constat : a) 0%	Etat : BON Constat : 0 %				
		Placebo	Placebo	Placebo	Placebo	Placebo	Placebo
4	POSTE D'APPATAGE SÉCURISÉ	Etat : BON Constat : a) 0%	Etat : BON Constat : 0 %				
		Placebo	Placebo	Placebo	Placebo	Placebo	Placebo
5	POSTE D'APPATAGE SÉCURISÉ	Etat : BON Constat : a) 0%	Etat : BON Constat : 100 %	Etat : BON Constat : 100 %	Etat : BON Constat : 0 %	Etat : BON Constat : 0 %	Etat : BON Constat : 0 %
		Placebo	Génération Pâte seau	Génération Pâte seau	Génération Pâte seau	Placebo	Placebo
6	POSTE D'APPATAGE SÉCURISÉ	Etat : BON Constat : a) 0%	Etat : BON Constat : 0 %	Etat : BON Constat : 100 %	Etat : BON Constat : 0 %	Etat : BON Constat : 25 %	Etat : BON Constat : 0 %
		Génération Pâte seau	Placebo	Génération Pâte carton	Génération Pâte carton	Placebo	Placebo
7	Piège ou gel à glue blattes		Etat : BON Monitoring Blatte Glu				
8	Piège ou gel à glue blattes		Etat : BON Monitoring Blatte Glu				
9	Piège ou gel à glue blattes					Etat : BON Monitoring Blatte Glu	Etat : BON Monitoring Blatte Glu

Adresse du client

MAIRIE D'AUSSAC VADALLE
Le Bourg
16560 AUSSAC VADALLE

Adresse de traitement

Restaurant scolaire
Le bourg
16560 AUSSAC VADALLE

Contrat 002624**DERATISATION - DESINSECTISATION (Piège)****1. Mairie d'aussac vadalle - cantine scolaire**

	03 juillet 2023	04 décembre 2024	05 février 2025	03 juillet 2025	04 septembre 2025	04 décembre 2025
Consommation moyenne	0% 	16.67% 	33.33% 	0% 	4.17% 	0% 
Nombre de captures	0	0	0	0	0	0
Nombre de pieges	6	8	8	8	9	9

Annexe : Photos



poste 3 et piège à glue



economat



chaufferie