



Défense Incendie Vérification des hydrants



Commune : AUSSAC-VADALLE

Campagne 2023



SYNTHESE DE LA CAMPAGNE 2023

| 16024 AUSSAC-VADALLE | |
|--|---|
| Nombre total d'hydrant(s) | 5 |
| Nombre de vérification(s) d'hydrant(s) en 2023 | 5 |

| N° | Marque | Modèle | Diamètre | Adresse | Date mesure | Pression Statique (Bar) | Débit mesuré sous 1 bar de pression résiduelle (m3/h) | Pression à 60(m3/h) pour les PI de 100 Ou 30(m3/h) pour les PI de 80 | Débit supérieur à 30m3/h (1) | Observations et Travaux |
|----------------------|----------------|----------|----------|---|-------------|-------------------------|---|--|------------------------------|-------------------------|
| 16024 AUSSAC-VADALLE | | | | | | | | | | |
| 16024001 | Pont-à-Mousson | Ajax | 100 | 16024 AUSSAC-VADALLE - 1 Rue du Prieuré 16560 Aussac-Vadalle France | 10 juil. 23 | 7,8 | 120 | 6,6 | Oui | |
| 16024002 | Bayard | Emeraude | 100 | 16024 AUSSAC-VADALLE - 36 Rue du Château d'Eau 16560 Aussac-Vadalle France | 10 juil. 23 | 2,2 | 82 | 1,6 | Oui | |
| 16024003 | AVK | Pégase 2 | 100 | 16024 AUSSAC-VADALLE - 43 Rue de la République 16560 Aussac-Vadalle France | 10 juil. 23 | 4,3 | 77 | 2,4 | Oui | |
| 16024004 | Bayard | Saphir | 100 | 16024 AUSSAC-VADALLE - 63 Rue de la République 16560 Aussac-Vadalle France | 10 juil. 23 | 3,3 | 70 | 1,8 | Oui | |
| 16024006 | Bayard | Saphir | 100 | 16024 AUSSAC-VADALLE - 15 Rue du Château d'Eau 16560 Aussac-Vadalle France | 10 juil. 23 | 1,3 | 57 | 0 | Oui | |

(1) SAUR évalue qu'un poteau incendie est capable de délivrer le débit minimum défini dans la norme NFS 62.200 selon le diamètre de l'hydrant.
Débit normalisé pour les hydrants DN80 > 30 m3/h ; DN100 > 60m3/h ; DN150 > 120m3/h

Seul le Service Départemental Incendie et Secours (SDIS) est habilité à déclarer un hydrant conforme en fonction du risque à défendre, et non par rapport au débit normalisé de l'hydrant.

| | | |
|--------------------------|--------------------|-----------------------------|
| Débit inférieur à 30m3/h | PI en mauvais état | PI hors service à remplacer |
|--------------------------|--------------------|-----------------------------|

Hydrant - N° 16024001

Adresse :

1 Rue du Prieuré 16560 Aussac-Vadalle France 16024
AUSSAC-VADALLE

Coordonnées Lambert 93 : **Coordonnées GPS (WGS84) :**

Y : 6529165,00000 Latitude : 45,828
X : 484407,17000 Longitude : 0,2224

Caractéristiques :

Marque : Pont-à-Mousson
Modèle : Ajax
Diamètre (mm) : 100
Date de pose : 01/01/2011

| Contrôle hydraulique du | 10/07/2023 |
|--|------------|
| Pression statique (Bar) | 7,8 |
| Débit mesuré sous 1 Bar de pression résiduelle (m ³ /h) | 120 |
| Débit normalisé (norme NFS 62.200) (m ³ /h) | 60 |
| Débit supérieur à 30m ³ /h | Oui |
| Pression au débit normalisé (Bar) | 6,6 |
| En service (manoeuvrabilité) | Oui |

Plan de situation

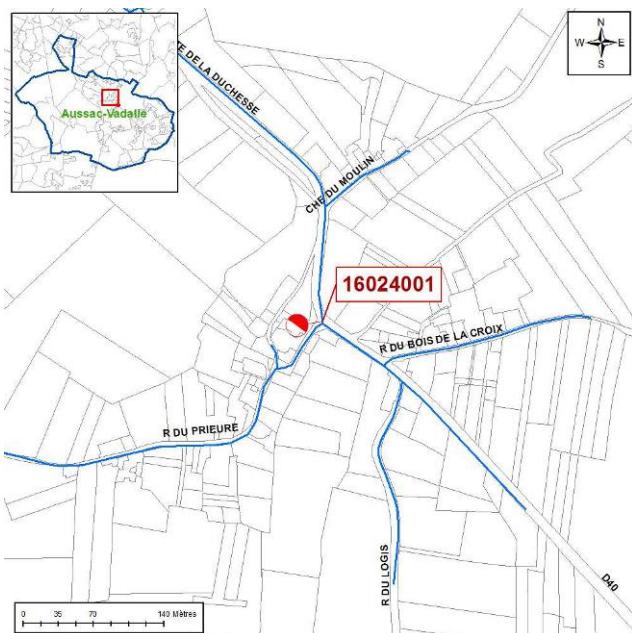


Photo de l'hydrant



| Date | Nature | Opération(s) réalisée(s) | Travaux à réaliser | Commentaire du technicien |
|------------|----------------------|------------------------------|--------------------|---------------------------|
| 10/07/2023 | Vérification PI / BI | Contrôle du débit / pression | | |

Hydrant - N° 16024002Adresse :

36 Rue du Château d'Eau 16560 Aussac-Vadalle France 16024
 AUSSAC-VADALLE

Coordonnées Lambert 93 : Coordonnées GPS (WGS84) :

Y : 6528231,55000 Latitude : 45,819
 X : 482638,87000 Longitude : 0,2001

Caractéristiques :

Marque : Bayard
 Modèle : Emeraude
 Diamètre (mm) : 100
 Date de pose : 01/01/2011

| Contrôle hydraulique du | 10/07/2023 |
|--|------------|
| Pression statique (Bar) | 2,2 |
| Débit mesuré sous 1 Bar de pression résiduelle (m ³ /h) | 82 |
| Débit normalisé (norme NFS 62.200) (m ³ /h) | 60 |
| Débit supérieur à 30m ³ /h | Oui |
| Pression au débit normalisé (Bar) | 1,6 |
| En service (manoeuvrabilité) | Oui |

Plan de situation

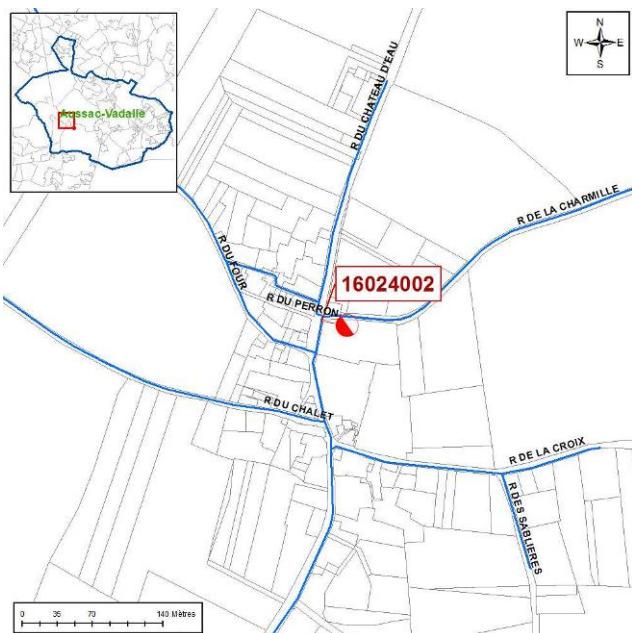


Photo de l'hydrant



| Date | Nature | Opération(s) réalisée(s) | Travaux à réaliser | Commentaire du technicien |
|------------|----------------------|------------------------------|--------------------|---------------------------|
| 10/07/2023 | Vérification PI / BI | Contrôle du débit / pression | | |

Hydrant - N° 16024003

Adresse :

43 Rue de la République 16560 Aussac-Vadalle France
16024 AUSSAC-VADALLE

Coordonnées Lambert 93 : Coordonnées GPS (WGS84) :

Y : 6527885.35000 Latitude : 45.8164

X : 484249,98000 Longitude : 0,221

Caractéristiques :

Marque : AVK

Modèle : Péqase 2

Diamètre (mm) :

Date de pose : 01/01/2011

| Contrôle hydraulique du | 10/07/2023 |
|---|------------|
| Pression statique (Bar) | 4,3 |
| Débit mesuré sous 1 Bar de pression résiduelle (m3/h) | 77 |
| Débit normalisé (norme NFS 62.200) (m3/h) | 60 |
| Débit supérieur à 30m3/h | Oui |
| Pression au débit normalisé (Bar) | 2,4 |
| En service (manoeuvrabilité) | Oui |

Plan de situation

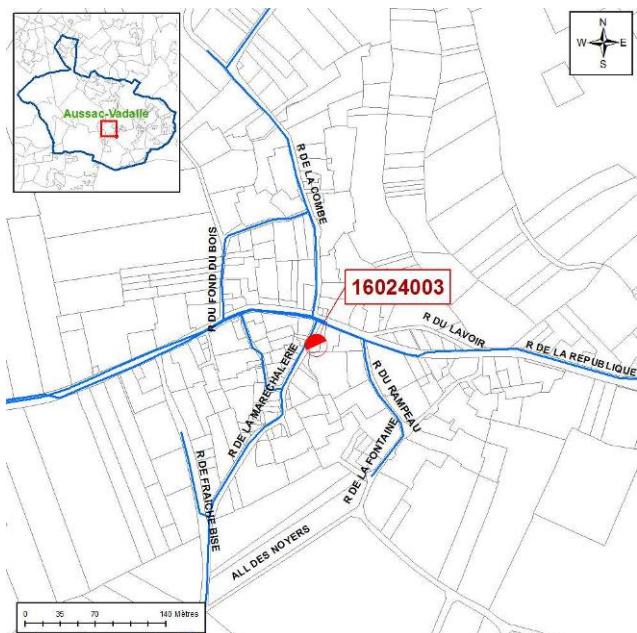


Photo de l'hydrant



| Date | Nature | Opération(s) réalisée(s) | Travaux à réaliser | Commentaire du technicien |
|------------|----------------------|------------------------------|--------------------|---------------------------|
| 10/07/2023 | Vérification PI / BI | Contrôle du débit / pression | | |

Hydrant - N° 16024004

Adresse :

63 Rue de la République 16560 Aussac-Vadalle France
16024 AUSSAC-VADALLE

Coordonnées Lambert 93 : Coordonnées GPS (WGS84) :

Y : 6527818,02000 Latitude : 45,8157
X : 483985,47000 Longitude : 0,2176

Caractéristiques :

Marque : Bayard
Modèle : Saphir
Diamètre (mm) : 100

Date de pose :

| Contrôle hydraulique du | 10/07/2023 |
|---|------------|
| Pression statique (Bar) | 3,3 |
| Débit mesuré sous 1 Bar de pression résiduelle (m³/h) | 70 |
| Débit normalisé (norme NFS 62.200) (m³/h) | 60 |
| Débit supérieur à 30m³/h | Oui |
| Pression au débit normalisé (Bar) | 1,8 |
| En service (manoeuvrabilité) | Oui |

Plan de situation

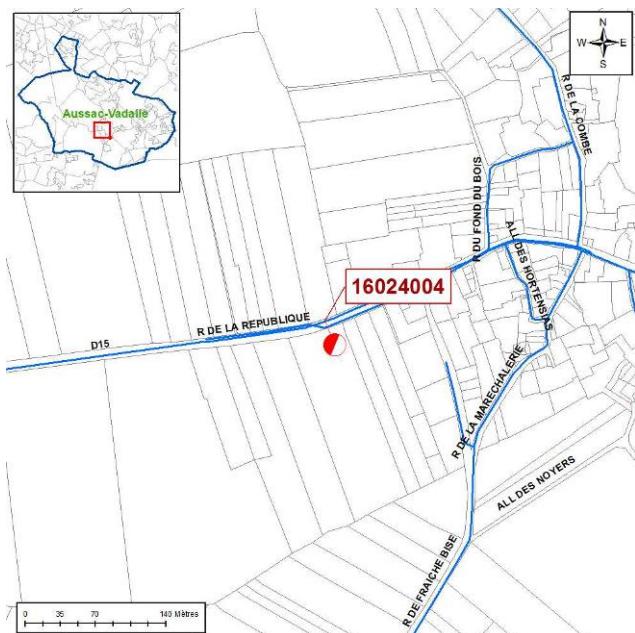


Photo de l'hydrant



| Date | Nature | Opération(s) réalisée(s) | Travaux à réaliser | Commentaire du technicien |
|------------|----------------------|------------------------------|--------------------|---------------------------|
| 10/07/2023 | Vérification PI / BI | Contrôle du débit / pression | | |

Hydrant - N° 16024006

Adresse :

15 Rue du Château d'Eau 16560 Aussac-Vadalle France
16024 AUSSAC-VADALLE

Coordonnées Lambert 93 : Coordonnées GPS (WGS84) :

Y : 6527965.46000 Latitude : 45.8166

X : 482617,07000 Longitude : 0,1999

Caractéristiques :

Marque : Bayard

Modèle : Saphir

Diamètre (mm) :

Date de pose :

| Contrôle hydraulique du | 10/07/2023 |
|---|------------|
| Pression statique (Bar) | 1,3 |
| Débit mesuré sous 1 Bar de pression résiduelle (m3/h) | 57 |
| Débit normalisé (norme NFS 62.200) (m3/h) | 60 |
| Débit supérieur à 30m3/h | Oui |
| Pression au débit normalisé (Bar) | 0 |
| En service (manoeuvrabilité) | Oui |

Plan de situation

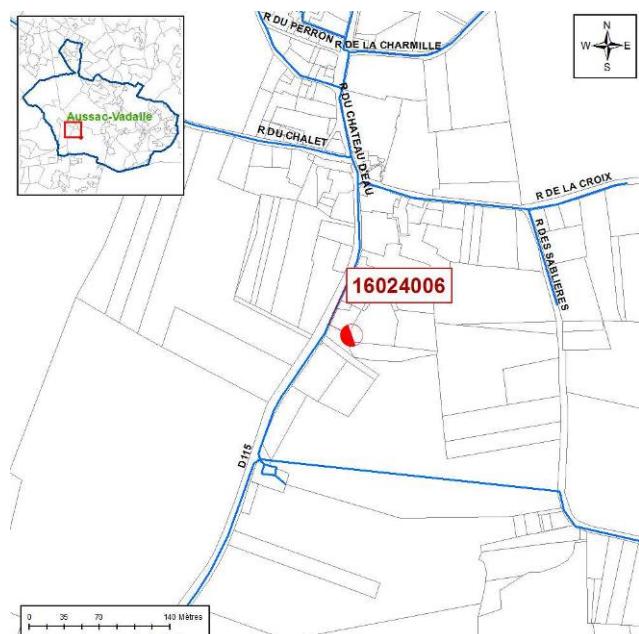


Photo de l'hydrant



| Date | Nature | Opération(s) réalisée(s) | Travaux à réaliser | Commentaire du technicien |
|------------|----------------------|------------------------------|--------------------|---------------------------|
| 10/07/2023 | Vérification PI / BI | Contrôle du débit / pression | | |

SYNTHESE DES TRAVAUX A EFFECTUER SUR LES HYDRANTS

| N° / Diamètre / Adresse | Commune | Marque | Modèle | Travaux à effectuer |
|-------------------------|---------|--------|--------|---------------------|
|-------------------------|---------|--------|--------|---------------------|