



KARST DE LA CHARENTE

Syndicat Intercommunal d'Adduction en Eau Potable

Montbron, le 22 août 2025

PC016 024 25 00004

Date de réception de la demande : 21/08/2025

Date de réponse de l'exploitant : 22/08/2025

Date d'envoi de la réponse : 22/08/2025

Adresse du projet : 13 rue de la Croix 16560 AUSSAC VADALLE

Parcelle(s)s cadastrée(s) : 0000E0150

Madame, Monsieur,

Je vous prie de bien vouloir trouver la réponse de notre exploitant au dossier cité ci-dessus pour le raccordement au réseau d'eau potable :

AVIS FAVORABLE SIMPLE BRANCHEMENT EN AEP

Observations générales :

Le raccordement au réseau d'eau potable est favorable au frais du pétitionnaire. Le regard et le compteur seront dimensionnés par les services techniques et le service des eaux selon les besoins exprimés par le pétitionnaire. Le regard compteur devra être installé en limite du domaine public pour être accessible par le service des eaux

Pour toute demande de raccordement, merci de contacter SAUR Clientèle (02.44.71.05.50)

Mathieu GABILAN

LEGENDE

EA

Tronçons classe C	Dégrilleur	Régulateur de pression
Tronçons classe B	Dessableur	Réserve incendie
Tronçons classe A	Disconnecteur	Réservoir au sol/Bâche
Accélérateur	Forage	Réservoir de chasse
Anode protect.cathodique	Isolation électrique	Réservoir (semi)enterré
Auto-contrôle	Micro ventouse	Réservoir sur tour
Barrage	Piezomètre	Shunt
Boite à boues	Plaque d'extrémité	Siphon
Borne fontaine	Poste de soutirage	Souape anti-bélier
Bouche d'incendie	Poteau d'incendie	Stabilisateur d'écoulement
Bouche de lavage	Potelet protect.cathodique	Station de pompage
Brise charge	Prise d'eau	Station de surpression
Canal de mesure	Prise de potentiel	Traitement sur réseau
Captage	Production avec traitement	Vanne asservie
Chasse automatique	Puisard	Vanne
Cheminée d'équilibre	Puits	Vanne de survitesse
Clapet	Purge	Vanne en attente
Compteur production/secto.	Réducteur de pression	Vanne fermée
Compteur export/import	Réduction	Vanne réglée
Ddass	Regard	Ventouse
Débitmètre	Régulateur de débit	Vidange

1 2 3 4 Borne 1/2/4 prises

EA Hors service

Tronçons classe C
Tronçons classe B
Tronçons classe A

EU

Tronçons classe C	Chasse	Rond visitable à grille
Tronçons classe B	Clapet	Station d'épuration
Tronçons classe A	Débitmètre	Tampon/avaloir
Avaloir	Dégrilleur	Té de curage
Avaloir à grille	Dessableur	Traitementsur réseau
Bassin de rétention	Déversoir d'orage	Vacuomètre
Batardeau	Exutoire	Vanne
Brise charge	Lagune	Vanne à guillotine
Canal de mesure	Plaque pleine	Vanne à manchon
Carré borgne	Poste de relevage	Vanne murale
Carré visitable	Puisard	Ventouse
Carré visitable à grille	Rond borgne	Vidange
Chambre de détente	Rond visitable	

Eu Hors service



Tronçons classe C
Tronçons classe B
Tronçons classe A


EP

Tronçons classe C
Tronçons classe B
Tronçons classe A

EP Hors service

Tronçons classe C
Tronçons classe B
Tronçons classe A

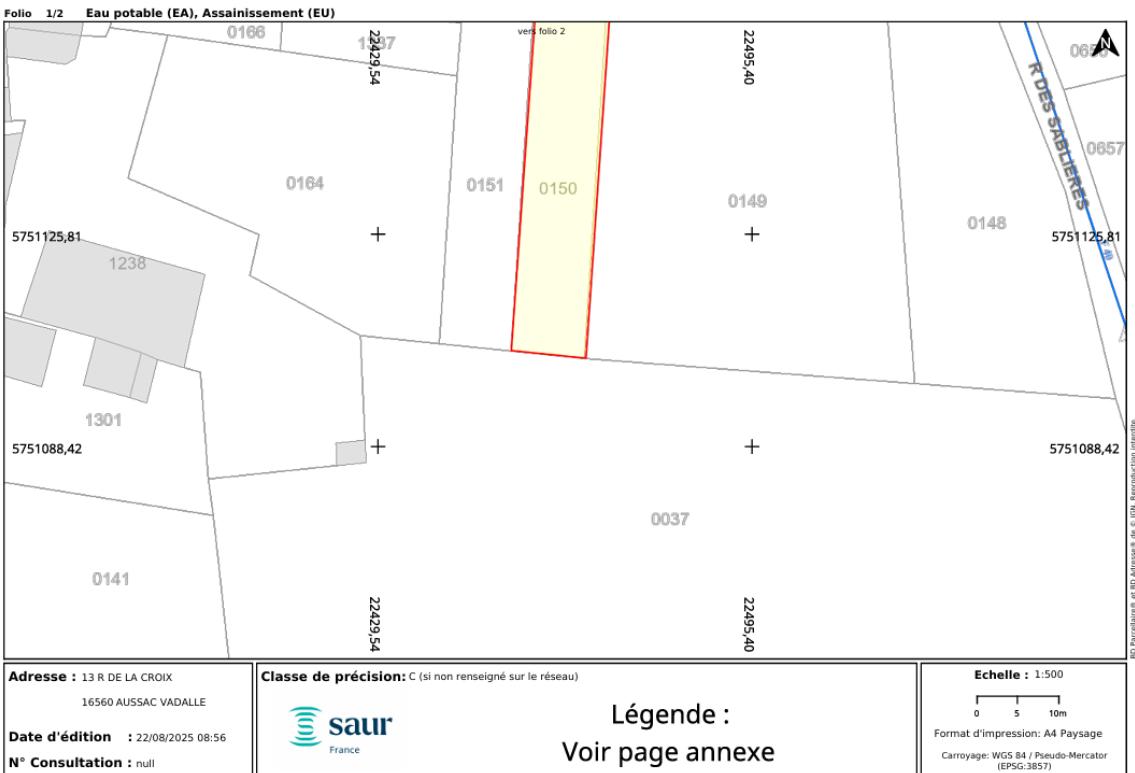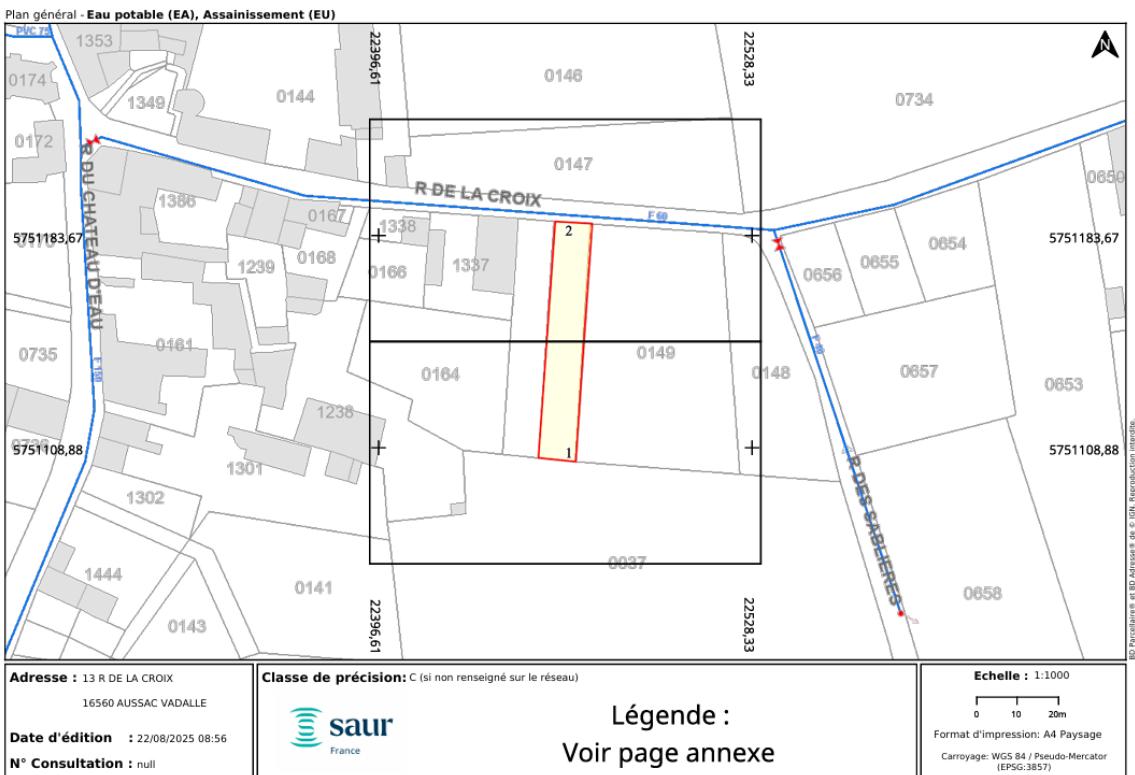

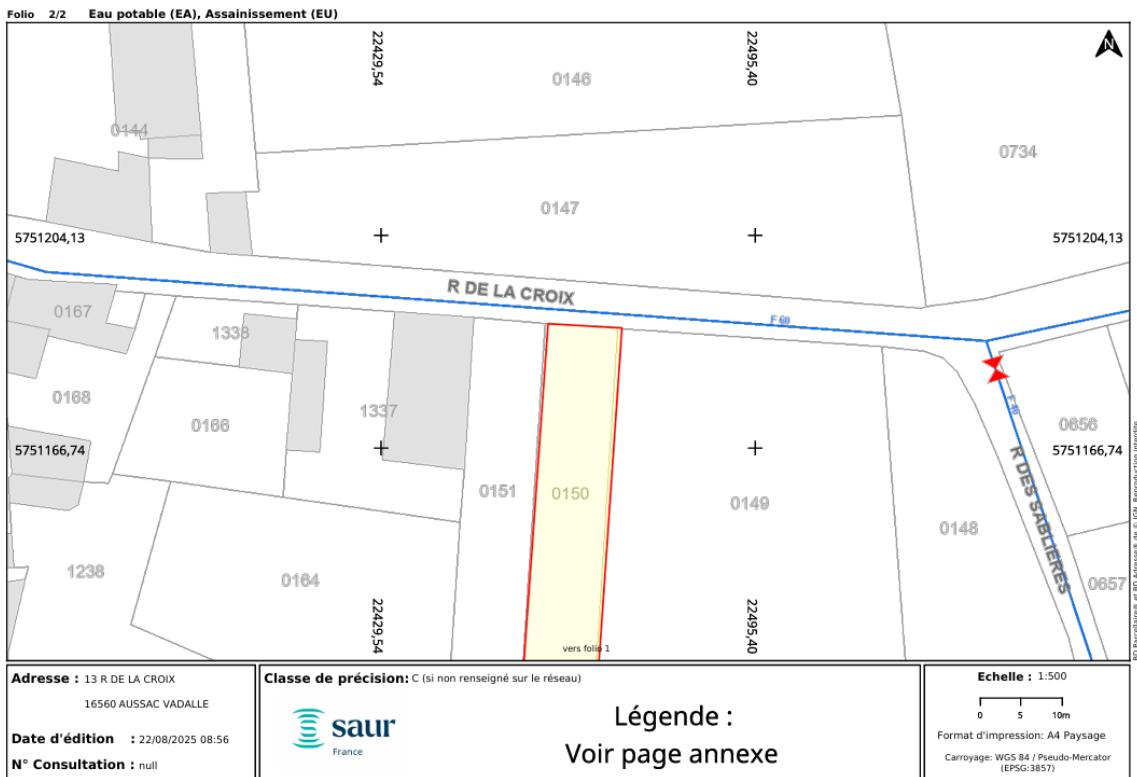

Place de la Mairie – 16110 RIVIERES - 05 45 63 15 73
Bureau de Montbron : 05 45 61 05 20
Courriel : secretariat@karst16.fr