



## KARST DE LA CHARENTE

Syndicat Intercommunal d'Adduction en Eau Potable

*Montbron, le 7 novembre 2023*

PC016 024 23 X0005

Date de réception de la demande : 24/10/2023

Date de réponse de l'exploitant : 06/11/2023

Date d'envoi de la réponse : 07/11/2023

Adresse du projet : Rue de la République 16560 AUSSAC VALADE

Parcelle(s)s cadastrée(s) : 0000D1021

Madame, Monsieur,


Je vous prie de bien vouloir trouver la réponse de notre exploitant au dossier cité ci-dessus pour le raccordement au réseau d'eau potable :



AVIS FAVORABLE  
SIMPLE BRANCHEMENT EN AEP

Mathieu GABILAN

## LEGENDE

EAU	EU
AEP Branchement en service	EU Branchement en service
—	—
AEP Branchement hors service	EU Branchement hors service
—	—
AEP conduite publique (type)	EU conduite publique (type)
—	—
Distribution	Gravitaire
—	—
Refoulement/Distribution	Refoulement
—	—
Défense incendie	Sous pression
—	—
Feeder	Sous vide
—	—
Refoulement	Inconnu
—	—
Eau brute	En attente
—	—
Galerie	EU conduite publique hors service
—	—
Vidange	—
—	—
AEP Conduite publique hors service	EU Conduite Privée
—	—
AEP Conduite privée	EU appareils
—	●
—	—

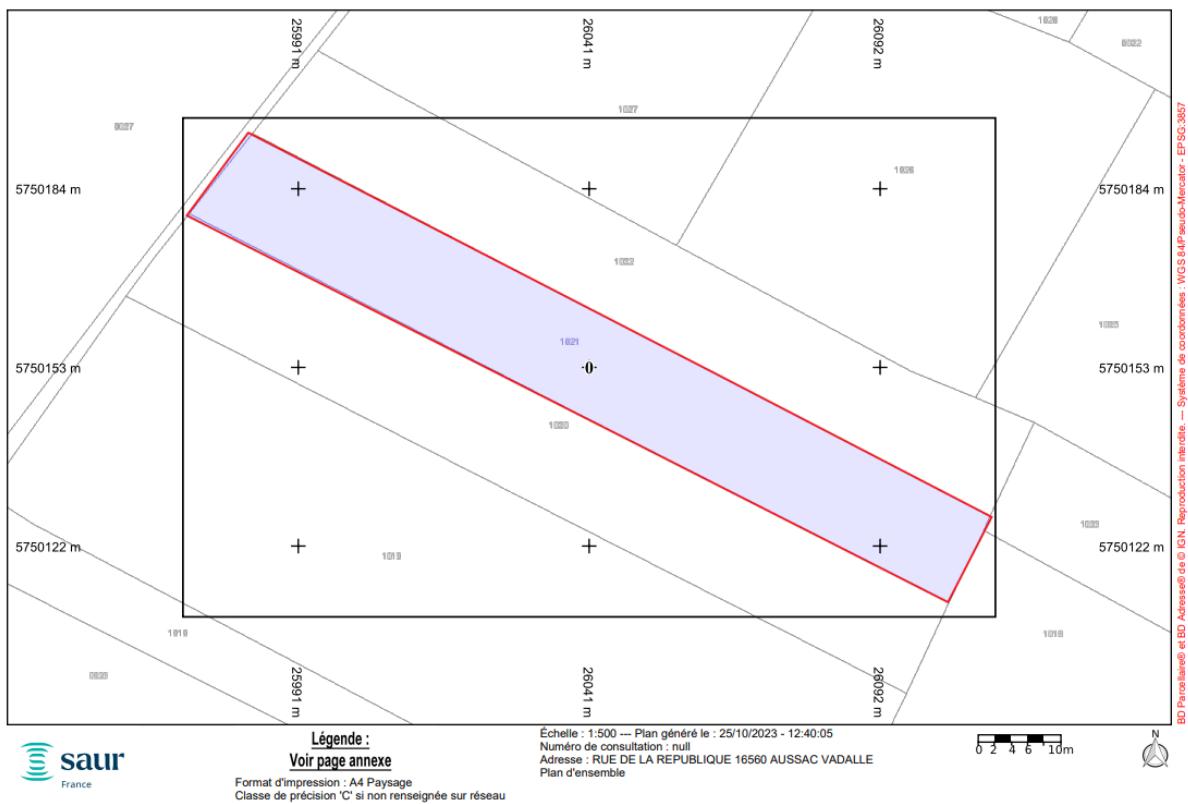

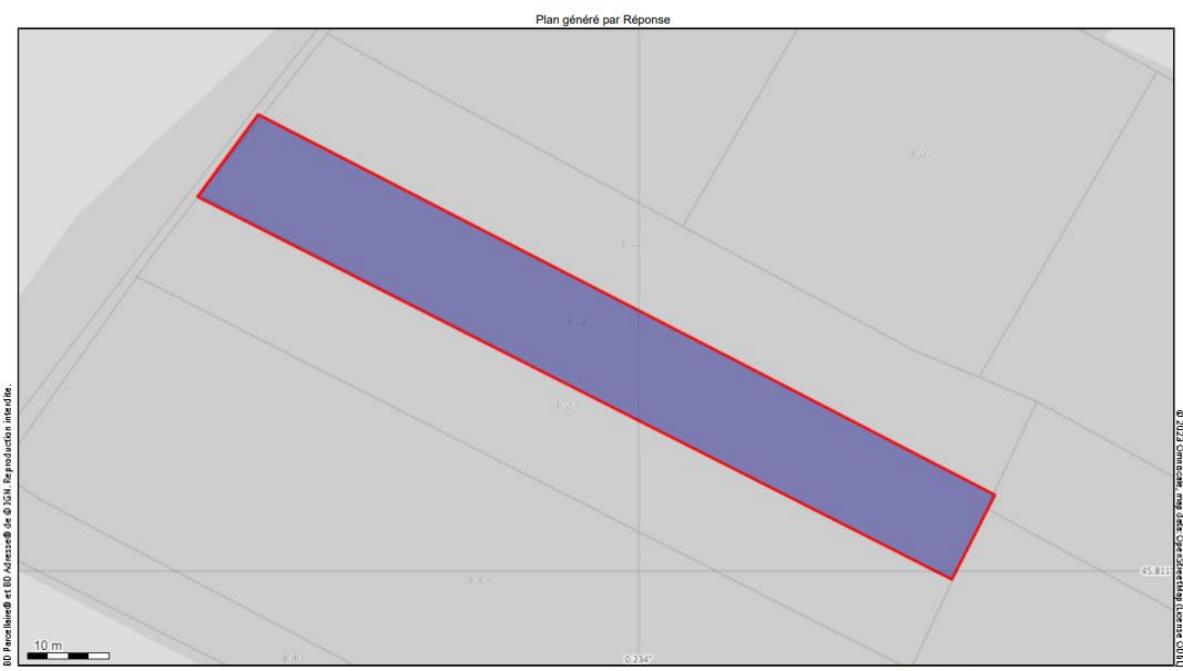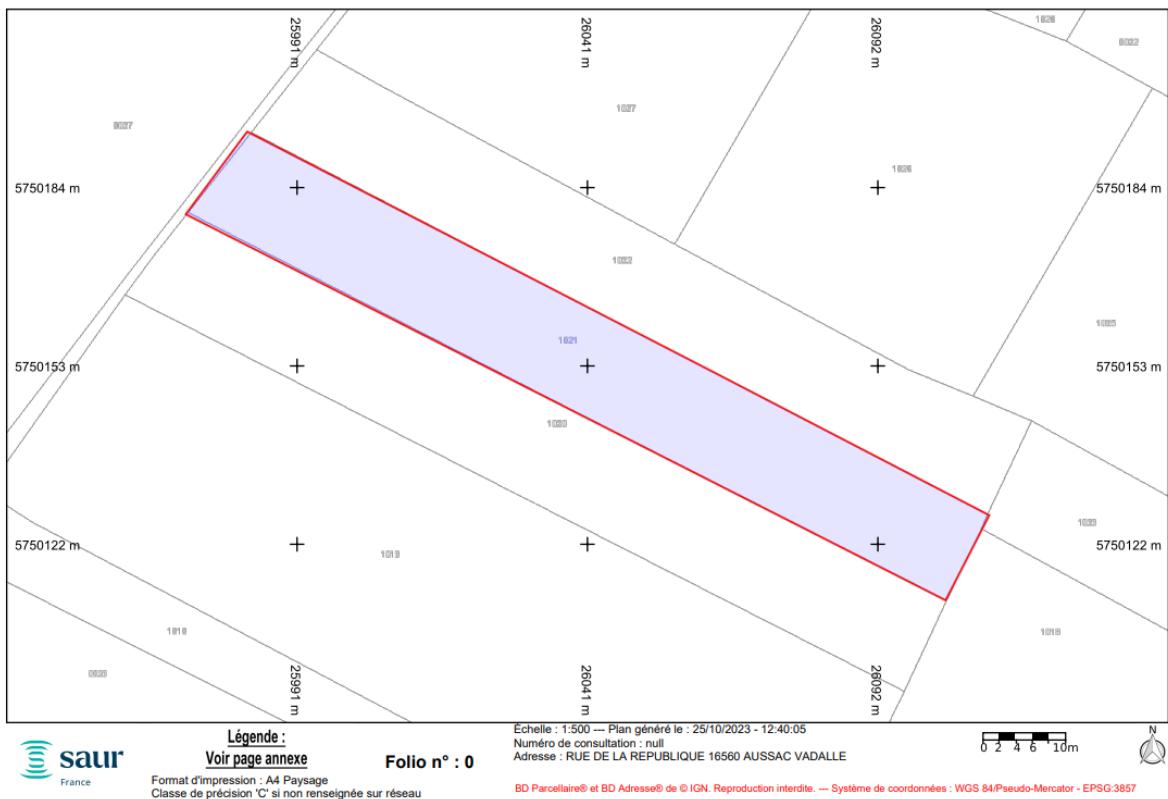

 **saur**  
France

**Légende :**  
[Voir page annexe](#)

Édité le 26/10/2023  
0 5m 10m



