

NOUVELLE NORME NF X 08-070

EN SYNTHESE



Cette nouvelle norme est le fruit du travail entre professionnels de la sécurité incendie pour :

- > faciliter la compréhension des plans avec des symboles plus claires
- > renforcer le rôle du plan d'évacuation et du plan d'intervention



CE QUI NE CHANGE PAS

Le respect de la norme garantit la bonne conception et fabrication de vos plans de sécurité incendie :

- > Des consignes de sécurité adaptées (ERP, habitation, parking, hôtel, hôpital...)
- > Des informations lisibles et visibles pour une compréhension efficace
- > Une représentation simple et compréhensible de la structure du bâtiment
- > Une installation des plans aux points stratégiques

Plans d'évacuation : point d'accès principaux, à proximité des escaliers ou ascenseurs, aux principales jonctions et intersections, à des emplacements où les occupants peuvent se familiariser avec les moyens d'évacuation

Plans d'intervention : à proximité immédiate de chaque entrée du bâtiment (avec une représentation du sous-sol, RDC + étages)



CE QUI CHANGE POUR DE MEILLEURS PLAN D'EVACUATION & PLANS D'INTERVENTION

Des nouveaux symboles de la NF X 08-070 sont utilisés pour les plans :

Extincteur



Déclencheur manuel



Issue finale de secours



.....

Une liste de symboles est préconisée pour chaque type de plan :

> une liste de symboles unique pour des plans d'évacuation lisibles et simples (itinéraire d'évacuation, sorties, EAS, moyens d'alarme et équipements de première intervention)



.....*

> une liste de symboles unique et spécifique et adaptée au personnel d'intervention / aux sapeurs-pompiers (éléments de base, éléments concernant la sécurité incendie, les éléments de défense extérieure, les éléments concernant les installations techniques)



.....*

* Exemples / liste des symboles non exhaustive

A NOTER : la liste des symboles complète est disponible dans notre base



A NOTER


Afin de garantir la qualité de vos plans, les éléments à faire figurer doivent être précis.

> Plan d'évacuation: le plan actualisé du site, l'identification des itinéraires d'évacuation, l'emplacement des éléments devant figurer sur le plan, l'emplacement des zones de refuge et point de rassemblement.

> Plan d'intervention: le plan actuel du site, l'intégralité des niveaux, l'emplacement des éléments devant figurer sur le plan (emplacement des locaux techniques, zones de mise en sécurité...).


PLAN D'EVACUATION

APPLICATION STRICTE DE LA NF X 08-070 : PLAN D'EVACUATION SIMPLE ET COMPREHENSIBLE

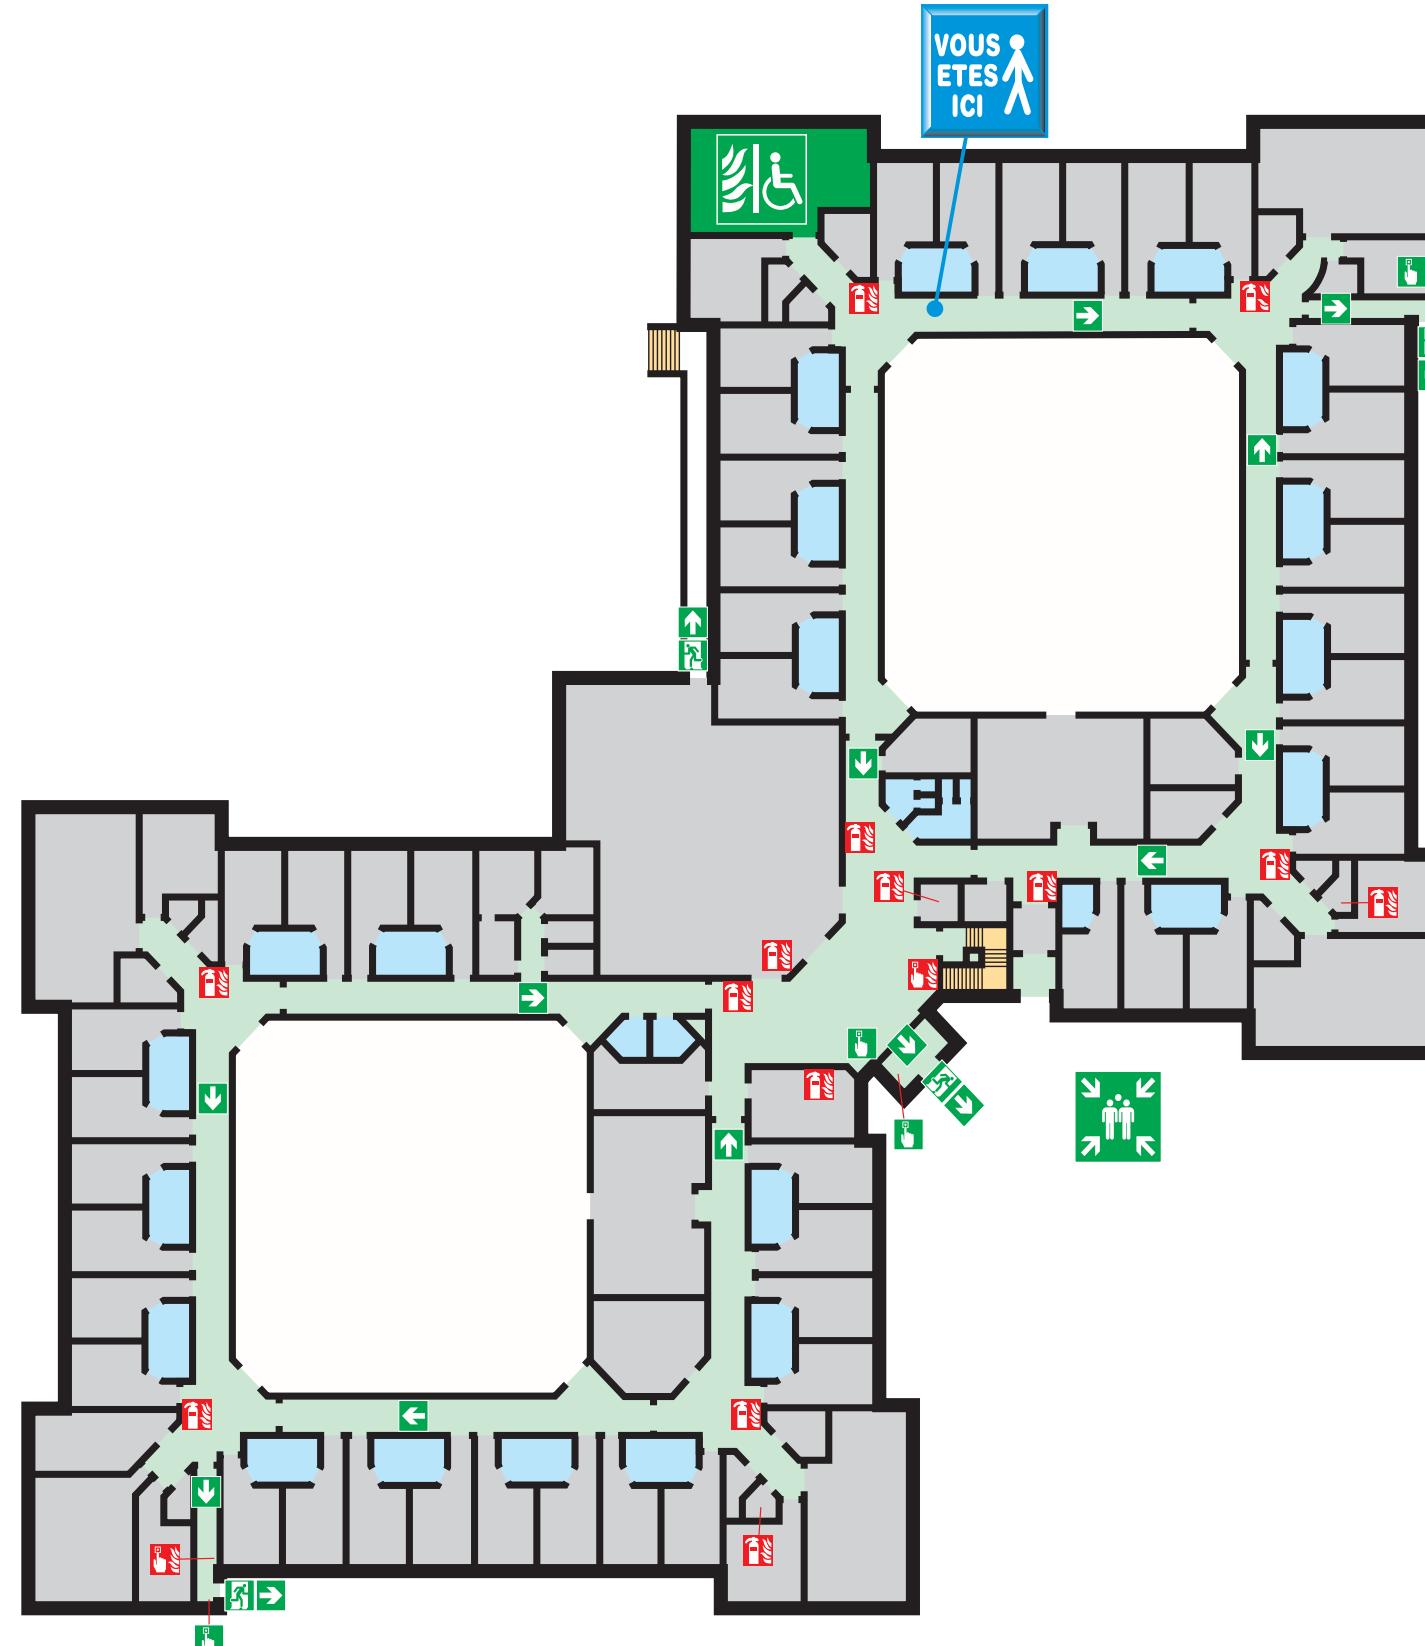


PLAN D'INTERVENTION

APPLICATION STRICTE DE LA NF X 08-070 : PLAN SPECIFIQUE ET ADAPTE AU SERVICE DES SECOURS. Lecture dans l'urgence.

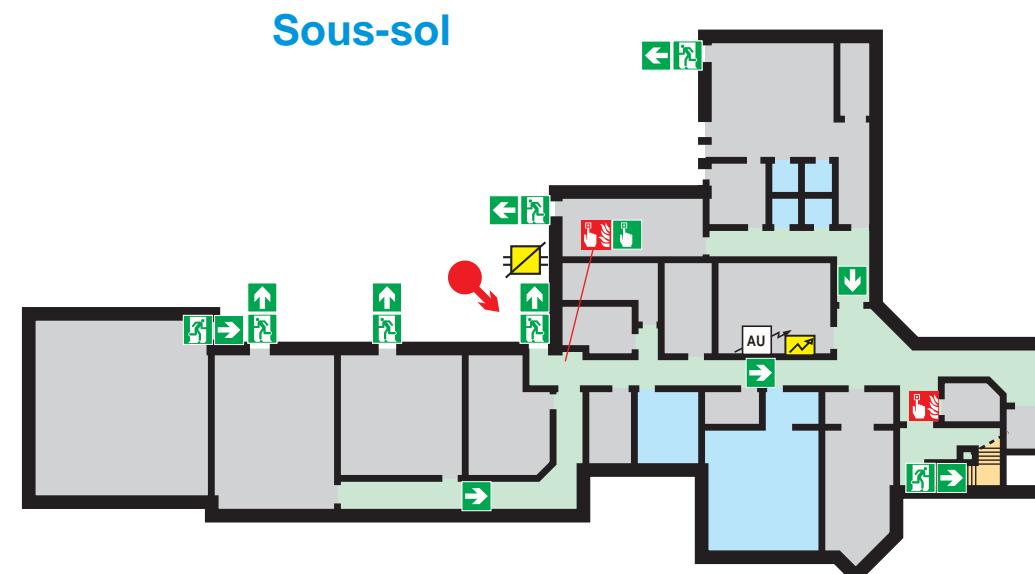

LEGENDE	
→ Accès pompiers principal	↓ Décondamnation issue de secours
→ Accès pompiers	→ Issue finale
→ Déclencheur manuel d'alarme incendie	→ Cheminement d'évacuation
DF	→ Point de rassemblement
CMSI	→ Espace d'attente sécurisé
→ Coupure gaz	→ Circulation
→ Armoire électrique	→ Vestiaires sanitaires
PI A3 PL00-TH-05/13-35xxxx.PI-xx	→ Poteau d'incendie
	→ Arrêt d'urgence

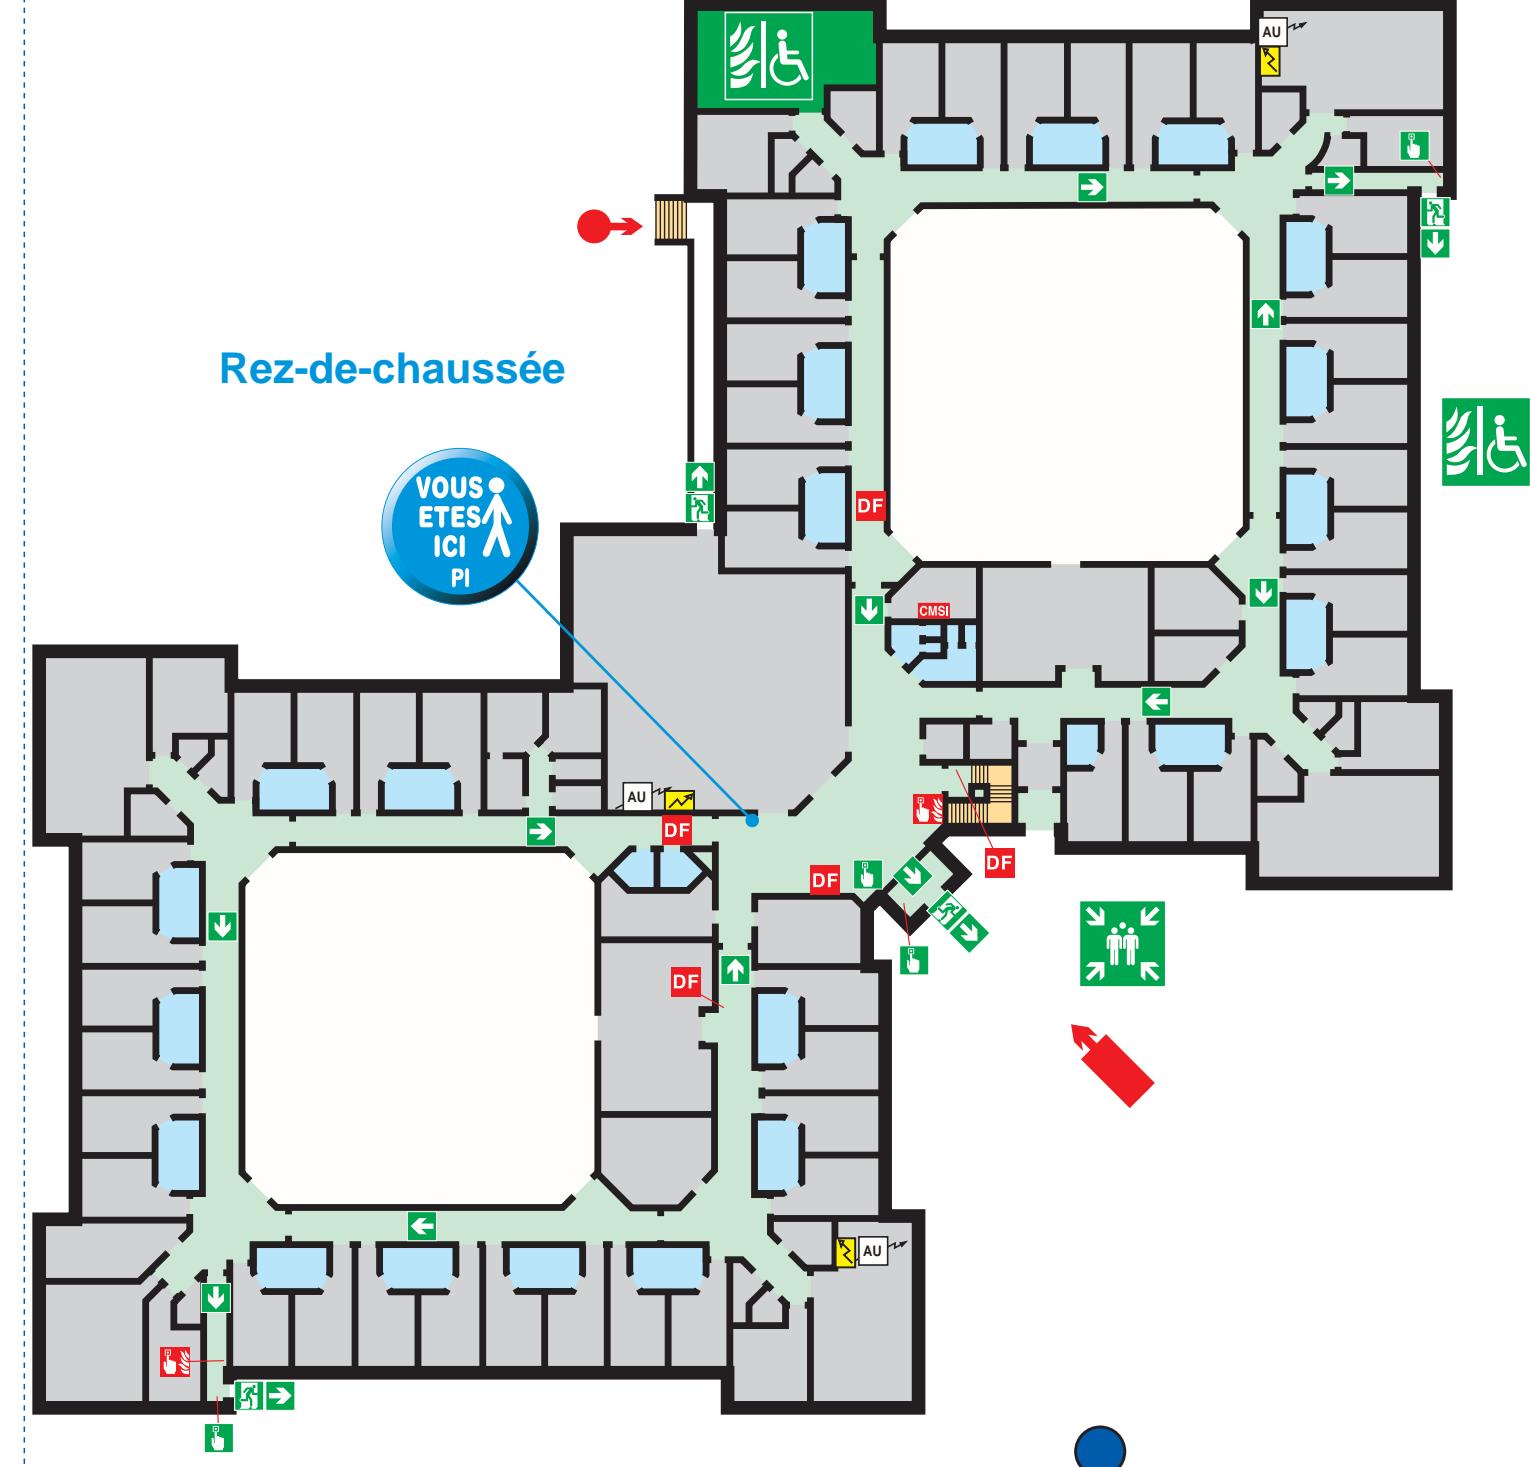

IMPORTANT : afin de rester conforme à la norme NF X 08-070, il est important de respecter les règles suivantes. En cas de validation finale, il est impératif

- de renseigner notre CARTOUCHE DE LIAISON
- de cocher la partie "couleur orange" et "couleur rose"

1

1er CAS D'APPLICATION STRICTE

"CARTON ROSE" : retour de BON A TIRER (BAT) pour validation et production des plans définitifs **avec ou sans modification**.

"CARTON ORANGE" : nous appliquons DES SYMBOLES UNIQUES de la NF X 08 070 par type de plan.

 1 PE A3 plast. cadre gris	VEUILLEZ VÉRIFIER L'INTEGRALITÉ DU DOCUMENT: -ORTHOGRAPHE DE L'ADRESSE ET DES TEXTES DU PLAN -POSITION ET NOMBRE DE PLANS -CONSIGNES DE SÉCURITÉ (N° D'URGENCE ET POINT DE RASSEMBLEMENT...)		TIRAGE DEFINITIF : <input checked="" type="checkbox"/> Avec modifications <input type="checkbox"/> Sans modifications Signature: (pour tirage) IMPERATIF
Dossier N°: 35 par : Thibaud le: 01/06/14 Collaborateur: M. Votre N° de CV:	<input type="checkbox"/> NOUVEAU B.A.T.	<input type="checkbox"/> PLANS PROVISOIRES (plans papier facturés)	<input type="checkbox"/> Par exception tous les symboles sont reportés sur tous les plans (pour des raisons propres au fonctionnement de l'établissement.)
ACCORD DU CLIENT : <input checked="" type="checkbox"/> Par défaut nous appliquons la NF avec des symboles uniques pour PE et PI <input type="checkbox"/> Par exception tous les symboles sont reportés sur tous les plans (pour des raisons propres au fonctionnement de l'établissement.)			

2

2 ème CAS D'APPLICATION SOUPLE

"CARTON ROSE" : retour de BON A TIRER (BAT) pour validation et production des plans définitifs **avec ou sans modification**.

"CARTON ORANGE" : nous appliquons des symboles de la Norme NF X 08-070, et en accord avec l'établissement (par exception), tous les symboles sont reportés sur **TOUS LES PLANS** (selon les termes de la NF X 08-070), voir extrait de la Norme dans la page à suivre

 1 PE A3 plast. cadre gris	VEUILLEZ VÉRIFIER L'INTEGRALITÉ DU DOCUMENT: -ORTHOGRAPHE DE L'ADRESSE ET DES TEXTES DU PLAN -POSITION ET NOMBRE DE PLANS -CONSIGNES DE SÉCURITÉ (N° D'URGENCE ET POINT DE RASSEMBLEMENT...)		TIRAGE DEFINITIF : <input checked="" type="checkbox"/> Avec modifications <input type="checkbox"/> Sans modifications Signature: (pour tirage) IMPERATIF
Dossier N°: 35 par : Thibaud le: 01/06/14 Collaborateur: M. Votre N° de CV:	<input type="checkbox"/> NOUVEAU B.A.T.	<input type="checkbox"/> PLANS PROVISOIRES (plans papier facturés)	<input type="checkbox"/> Par exception tous les symboles sont reportés sur tous les plans (pour des raisons propres au fonctionnement de l'établissement.)
ACCORD DU CLIENT : <input type="checkbox"/> Par défaut nous appliquons la NF avec des symboles uniques pour PE et PI <input checked="" type="checkbox"/> Par exception tous les symboles sont reportés sur tous les plans (pour des raisons propres au fonctionnement de l'établissement.)			

ANNEXES

NF X 08-070

PLAN D'EVACUATION

CE QUI CHANGE / LISTE COMPLETE DES SYMBOLES UNIQUES DESTINES AUX PLANS D'EVACUATION

ANCIENNE NORME 60-303

- Cheminement d'évacuation
- Issue finale
- Point de rassemblement
- Espace d'attente sécurisé
- Défibrillateur
- Pharmacie

NORME NF X 08-070

- Cheminement d'évacuation
- ou Issue finale
- Point de rassemblement
- Espace d'attente sécurisé
- Défibrillateur
- Pharmacie

ANCIENNE NORME 60-303

- Déclencheur manuel d'alarme incendie
- Téléphone
- Extincteur C02
- Extincteur à poudre
- Extincteur à eau pulvérisée
- Extincteur C02 sur roues
- Extincteur à poudre sur roues
- Extincteur à eau pulvérisée sur roues
- Robinet d'incendie armé
- Porte coupe-feu

NORME NF X 08-070

- Déclencheur manuel d'alarme incendie
- Téléphone de sécurité incendie
- Extincteur
- Extincteur sur roues
- Robinet d'incendie armé
- Porte coupe-feu

ANCIENNE NORME 60-303

- Ascenseurs monte-charge
- Vous êtes ici

NORME NF X 08-70

- Ascenseur
- Monte-charge
- Elévateur pour personnes à mobilité réduite (PMR)
- Vous êtes ici

PLAN D'INTERVENTION

CE QUI CHANGE / SYMBOLES UNIQUES DESTINÉS AUX PLANS D'INTERVENTION

Éléments de base	Éléments concernant la défense extérieure contre l'incendie	Éléments concernant l'installation technique (1/2)	Éléments concernant l'installation technique (2/2)
ou  Cheminement d'évacuation 			
 Issue finale	 Poteau d'incendie	 Barrage général de l'eau	 Coupure fluides médicaux
 Point de rassemblement	 Bouche d'incendie	 Barrage partiel de l'eau	 Coupure oxygène
 Espace d'attente sécurisé	 Point d'aspiration aménagé	 Raccord égout	 Coupure hydrogène
 Défibrillateur		 Gaz sous pression	 Coupure air comprimé
 Pharmacie		 Produits dangereux pour la santé et l'environnement	 Dépôt liquide inflammable
 Ascenseur		 Produits explosifs	 Dépôt fioul
 Monte-charge		 Vanne d'arrêt fioul vanne - police	 Bouteilles de gaz
 Elévateur pour personnes à mobilité réduite (PMR)		 Raccord ZAG	 Vide-ordures
 Ascenseur prioritaire		 Arrêt d'urgence	 Local poubelles
 Vous êtes ici		 Transformateur	 Machinerie ascenseur/monte-charge
 Déclencheur manuel d'alarme incendie		 Local électrique	 Groupe électrogène
 Téléphone de sécurité incendie		 Coupure électrique basse tension	 Groupe climatisation
 Extincteur C02 sur roues		 Coupure électrique haute tension	 Groupe ventilation
 Extincteur à poudre sur roues		 Chaufferie	
 Extincteur à eau pulvérisée sur roues		 Coupure gaz	
 Robinet d'incendie armé			
 Porte coupe-feu			
	Éléments concernant la sécurité incendie		
	 Accès pompiers principal		
	 Accès pompiers		
	 Equipement divers de lutte contre l'incendie (à préciser)		
	 Baie accessible		
	 Accès à une toiture		
	 Commande de désenfumage		
	 Colonne sèche		
	 Colonne humide		
	 Barrage eau incendie		
	 Bac à sable		
	 Commande manuelle d'un extincteur automatique total à un local		
	 Système sécurité incendie		
	 Centralisateur de mise en sécurité incendie		

* Extrait des symboles / La liste complète des symboles est présente dans notre base de données.